
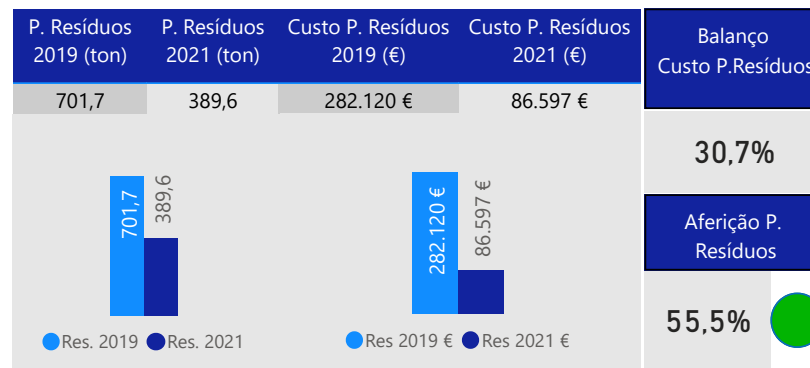
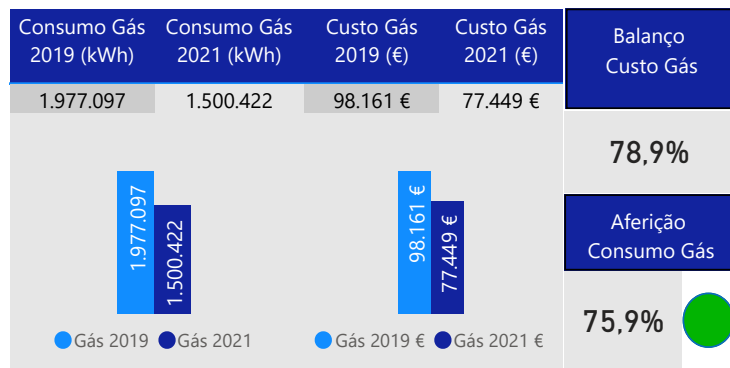
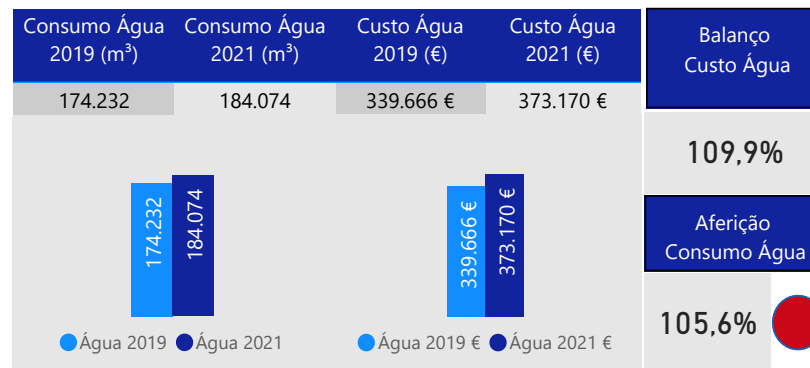


Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Nota: Apenas são apresentados os valores de 2019 e 2021, caso tenham sido reportados os quatro trimestres dos respetivos anos.

Informação processada pela
ACSS - UIE / ECO@SAÚDE

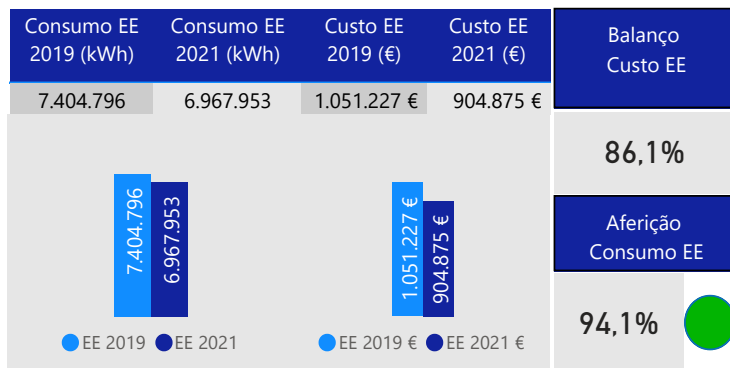

Metas ECO@SAÚDE para 2021:

- Redução 2% para Energia Elétrica e Gás
- Redução de 1% para Água e Produção de Resíduos

Custo Total

1.771.174,64 €

2019

1.442.090,14 €

2021

-329.084,50 €

Diferença €

81,4%

Balço

-18,6%

%

Emissões

3935

KgCO₂eq - 2019


3620

KgCO₂eq - 2021

-8,0%

Balço emissões %

Desagregação do Custo
2021



● Água ● EE ● Gás ● P.Res

244817000
Contato

secca@chleiria.min-saude.pt
E-mail

www.chleiria.pt
Site